

**АЛЬБОМ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ
ПО ВЛАШТУВАННЮ СИСТЕМИ
ІЗОЛЯЦІЇ "ПІДЛОГИ ПО ҐРУНТУ"
ПРИ ТИСКУ ҐРУНТОВИХ ВОД**

Шифр: ПДЛ-04

SD ПІДЛОГА КЛАСІК ГІДРО

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Київ 2025



SD ПІДЛОГА КЛАСІК ГІДРО

Лист погодження

Лист погодження

№

Організація, посада, П.І.Б.

Підпис

Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Будівельні системи SWEETONDALE

SD ПІДЛОГА КЛАСІК ГІДРО

Лист погодження

Стадія

Аркуш

Аркушів

Р

м.2

-

Аркуш

Аркушів




SWEETONDALE



Ідентифікатор матеріалів системи підлоги

Покриття підлоги - плитка
Армована цементно-піщана стяжка
Плівка пароізоляційна, 150 г/м²
Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF
Армована залізобетонна плита
Плівка пароізоляційна, 150 г/м²
Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF**
HYDROBASE ELAST ЕПП (2 шару)*
Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE
Бетонна підготовка
Піщана підготовка
Щебнева підготовка***
Ґрунт основи

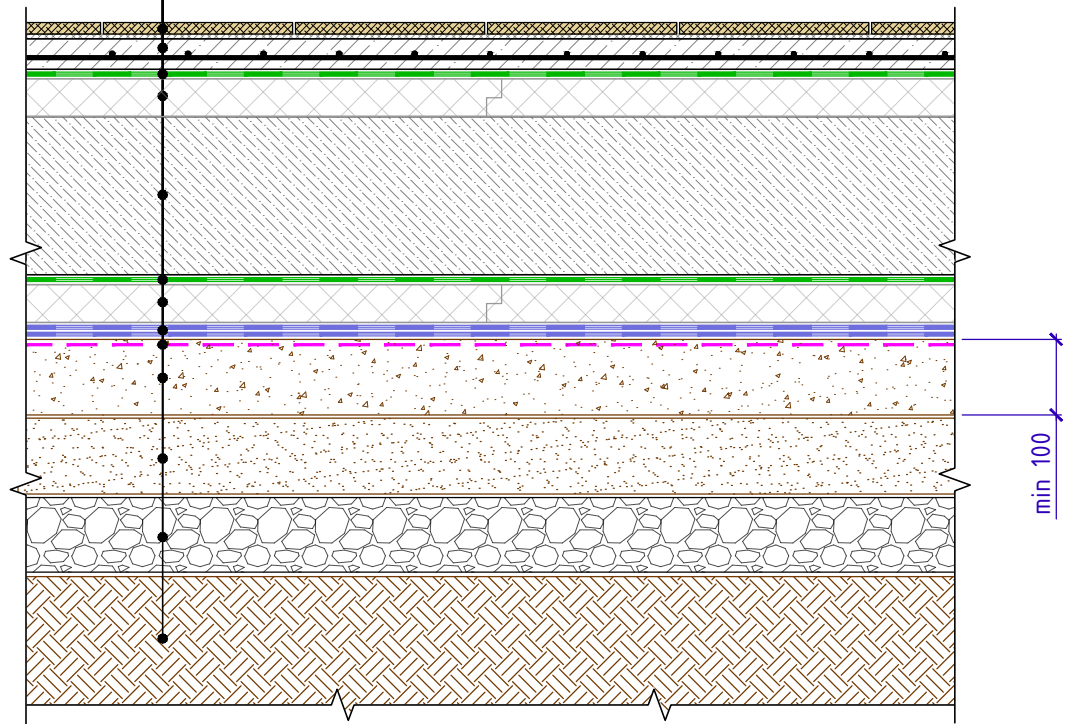

- ** Перший шар наплавляється по праймеру; другий шар наплавляється по першому шару. Для праймування використовувати праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE.
- ** В якості захисного шару застосовувати екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF, який укладається безпосередньо на гідроізоляційний шар і виконує також функцію теплоізоляції або цементно-піщана стяжка. У разі влаштування цементно-піщаної стяжки пароізоляційна плівка не застосовується.
- *** Необхідність влаштування щебневої підготовки та її товщина визначається проектом.

Система маркування систем та вузлів

ПДЛ-04-В.1.1-2025.06

Система (ПІДЛОГА)

Номер системи (КЛАСІК ГІДРО)

Номер вузла в альбомі системи

Дата останньої редакції

Зам. інв. №						
Підпис і дата						
Інв. № об.						
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	
Маркування систем та вузлів						Арк. м.3

Загальні дані. Зміст

Арк.	Назва	Шифр
м.1	Титульний аркуш	
м.2	Лист погодження	
м.3	Схема маркування систем та вузлів	
м.4	Відомість вузлів	

Відомість креслень по влаштуванню примикань до вертикальних поверхонь

№	Назва	Шифр
1.1	Сполучення з фундаментом	B.1.1

Відомість креслень по влаштуванню деформаційних швів

№	Назва	Шифр
2.1	Деформаційний шов	B.2.1


Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № об.	

						Відомість креслень	Арк.
							м.4
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		



Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	Герметик поліуретановий	за проектом	мл	
2	Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF	за проектом	м³	
3	Джгут ущільнюючий	1,0	м.п.	
4	Праймер дітумно-полімерний SWEETONDALE	0,2-0,4	л/м²	
5	Поліетиленова плівка (антиадгезійний шар)	за проектом	м²	

Сполучення з фундаментом

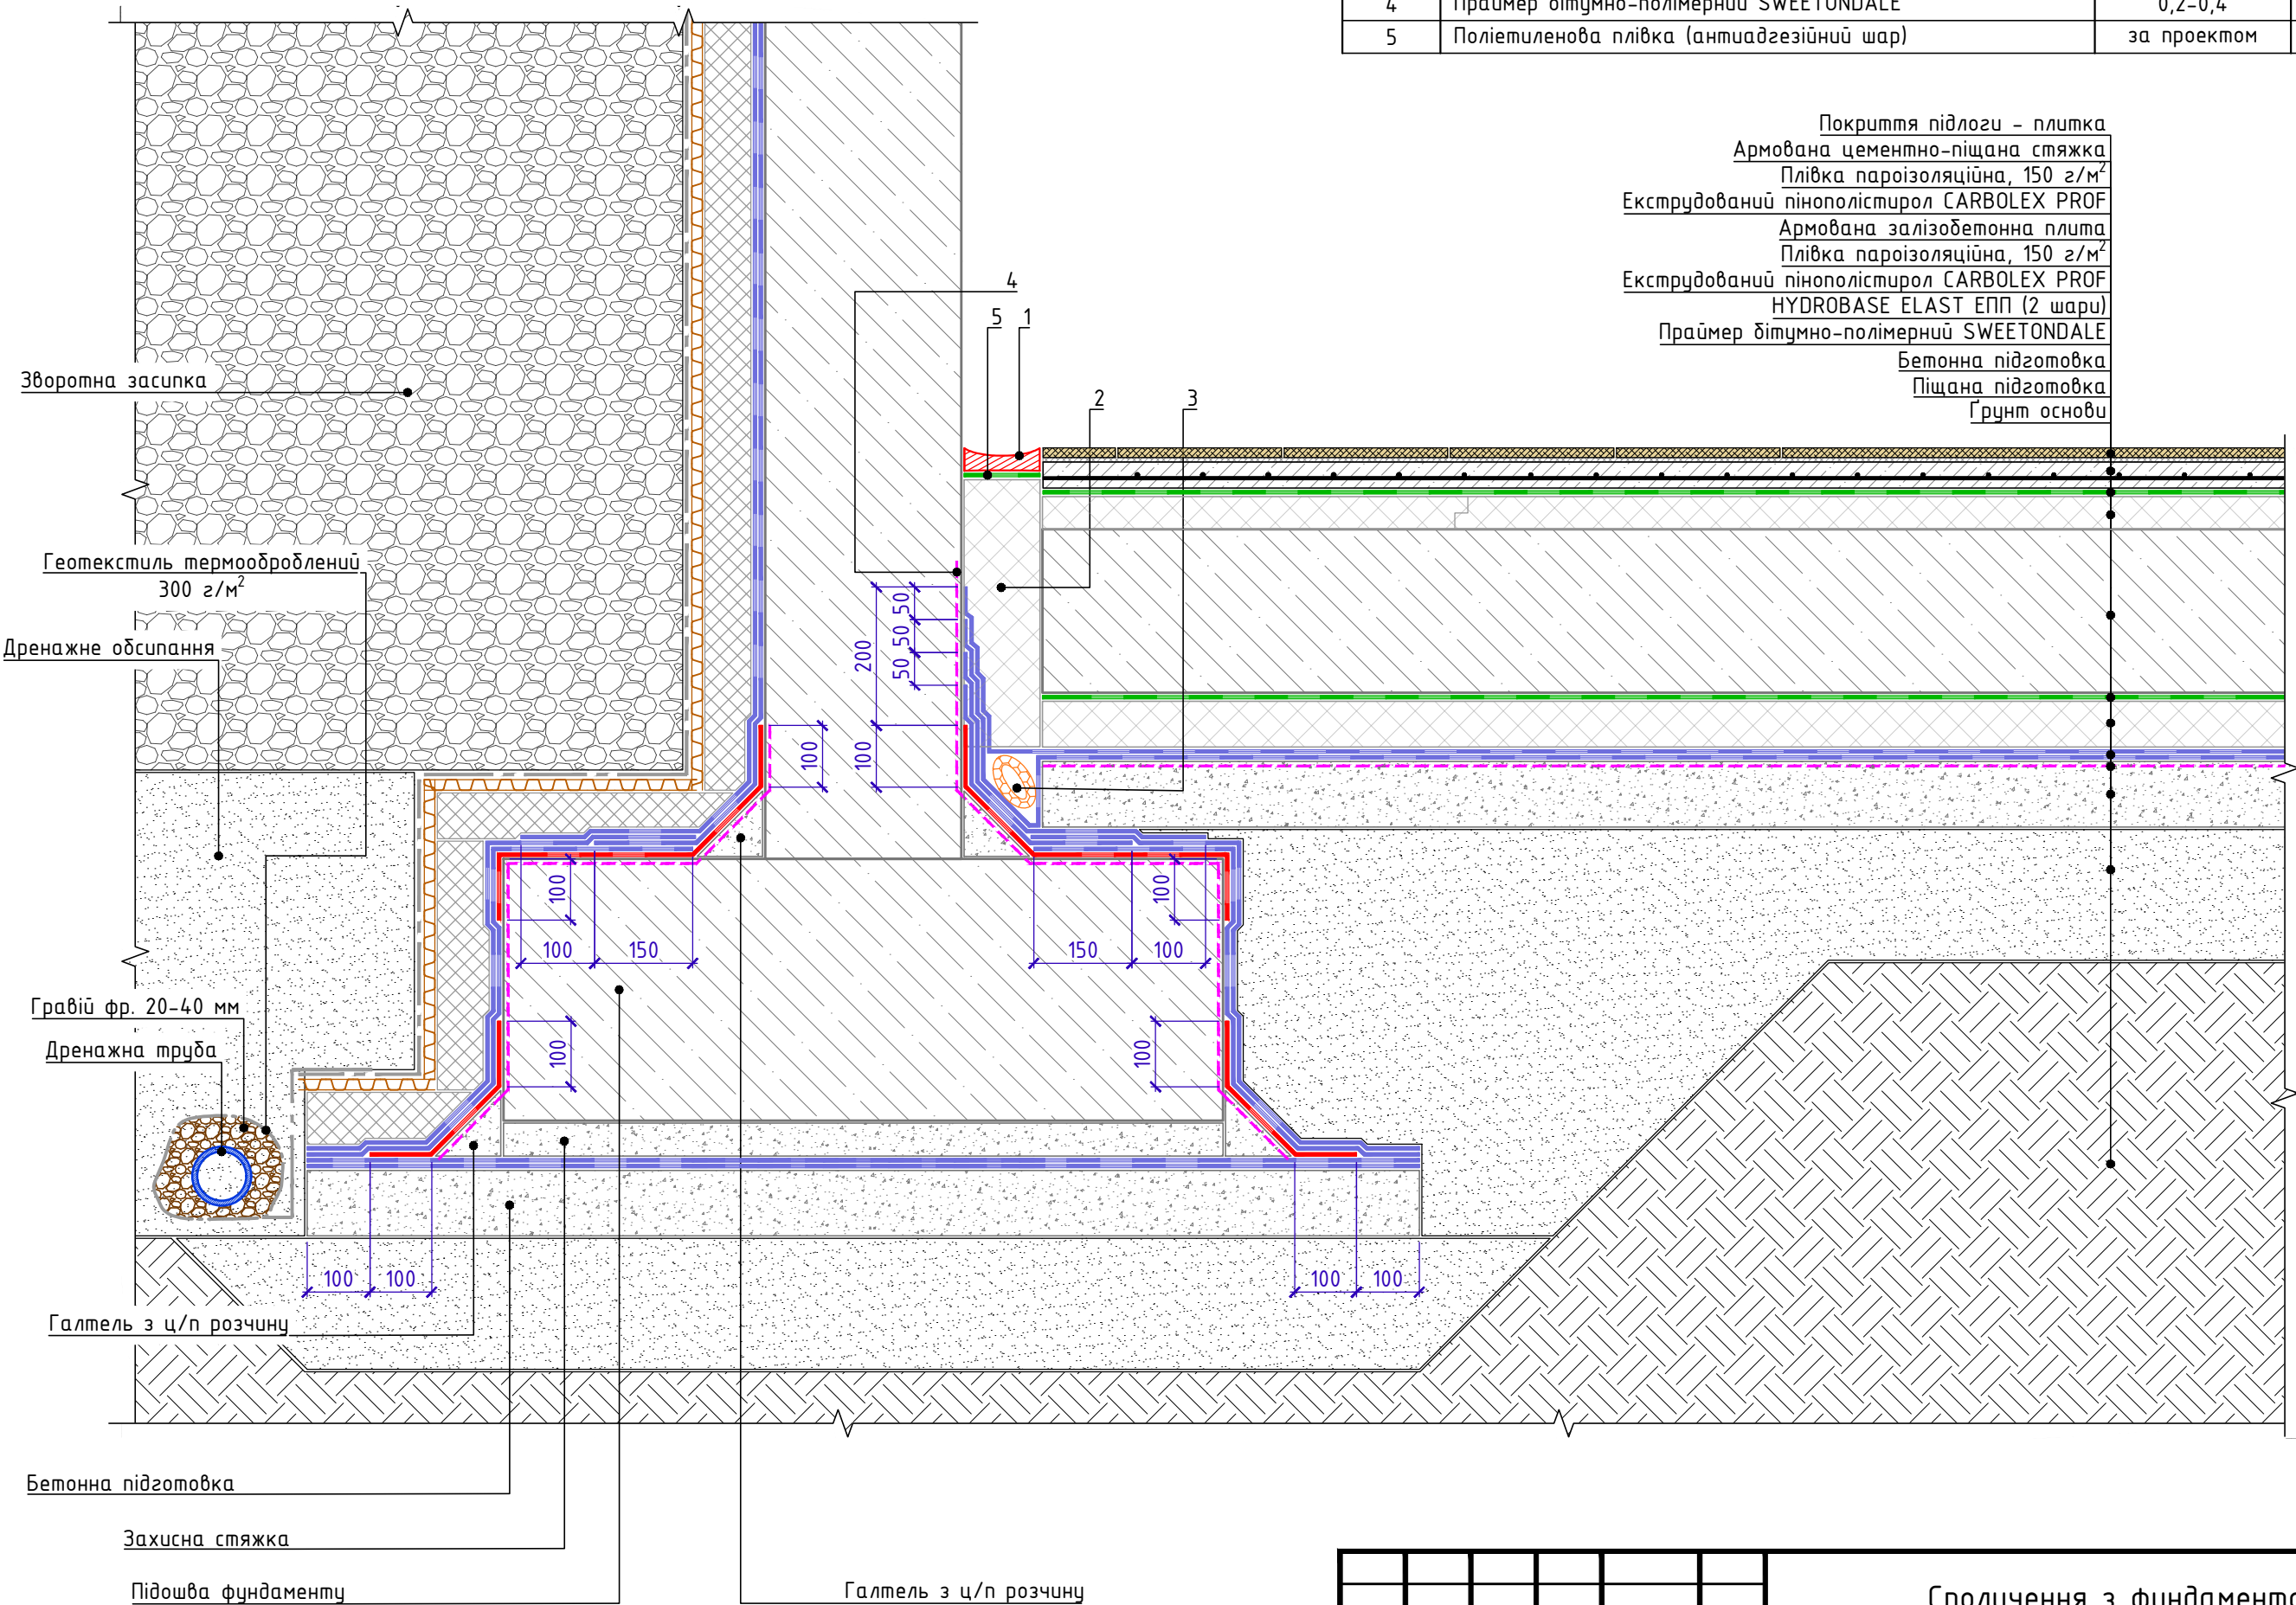


Зам. інв. N°	
Підпис і дата	
Інв. N° об.	

						Сполучення з фундаментом	Арк.
Зм.	Кіл.	Арк.	N° док.	Підпис	Дата		1.1



Деформаційний шов

Покриття підлоги - плитка
Армована цементно-піщана стяжка
Плівка пароізоляційна, 150 г/м²
Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF
Армована залізобетонна плита
Плівка пароізоляційна, 150 г/м²
Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF
HYDROBASE ELAST ЕПП (2 шари)
Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE
Бетонна підготовка
Піщана підготовка
Щебнева підготовка
Грунт основи

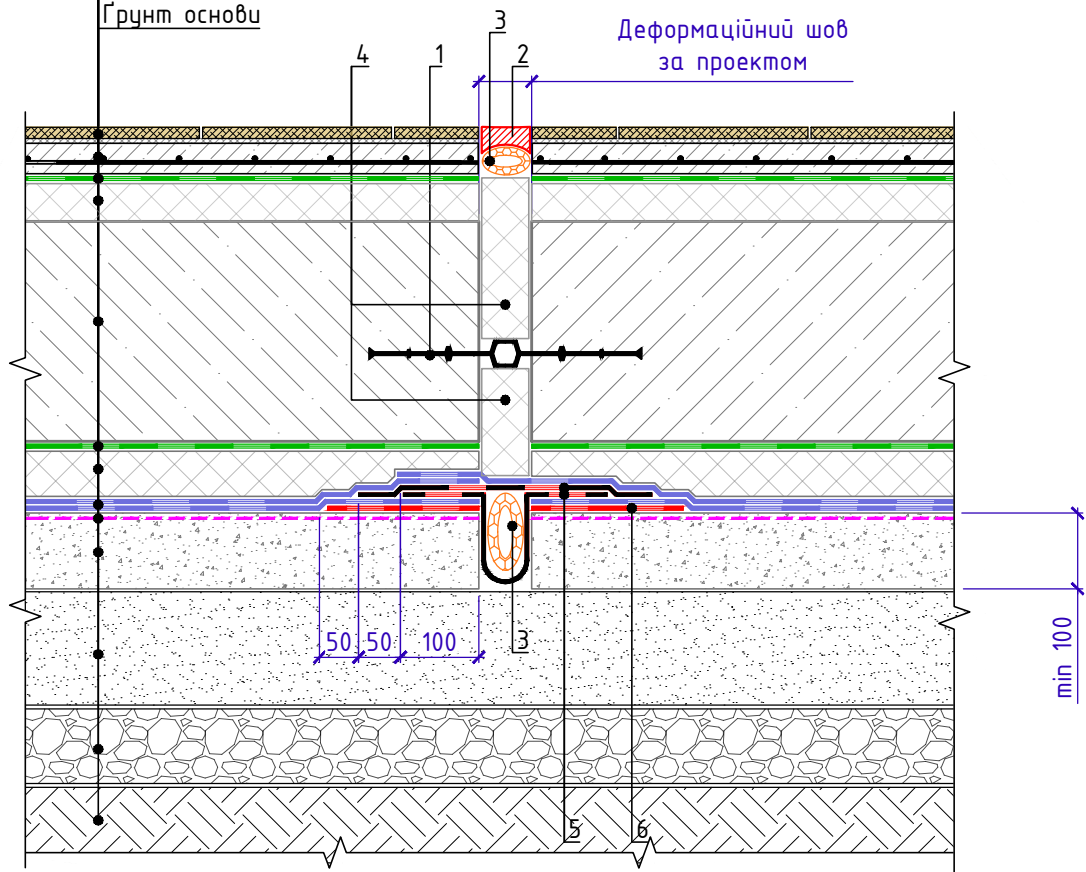

Специфікація на вузол B.2.1-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	Гідрошпонка*	1,0	м.п.	
2	Герметик поліуретановий	за проектом	мл	
3	Джгут ущільнюючий	2,0	м.п.	
4	Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF	за проектом	м ³	
5	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
6	HYDROBASE ELAST ЕПП (підсилення)	0,4	м ²	

* Марку гідрошпонки підбирати в залежності від ширини деформаційного шва.

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Деформаційний шов

Арк.

2.1